


Alpha Smartware

Quick Install Guide

EC-52090WD

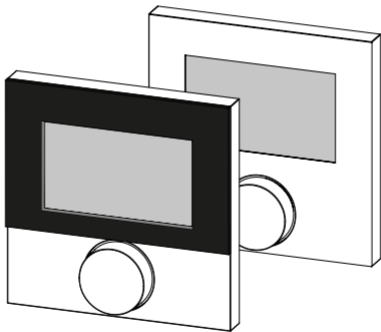


135291.2201




RUS POL SWE FIN DAN ESP ITA NDL FRA ENG DEU
NOR



1x



1x



2x



1x




1x



* optional / en option / optioneel / opzionale / opcional /
som option / lisävarusteinen / tilval / w opcji



1

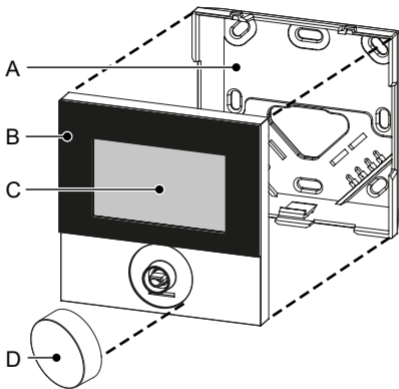





2





3





4

1




2




3



4



5




6





5



SET
PRI r




YES
YES



~~YES
RLL~~
~~YES
PRI r~~



YES
run



YES
no



1 Om denna anvisning



Den detaljerade installationsanvisningen och ytterligare systeminformation om Alpha Smartware finns på <https://www.alphasmartware.de>.

2 Säkerhet

För att undvika olyckor med person- och sakskador måste alla säkerhetsanvisningar i detta dokument följas. För person- eller sakskador som orsakats av felaktig hantering eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna ansvaras inte. I sådana fall upphör alla garantikrav. För följdskador ansvaras inte.

2.1 Ändamålsenlig användning

Enheten är del av Alpha Smartware-systemet och används för följande ändamål:

- installation i bostadsliknande miljöer
- Mätning av aktuell temperatur (rumstemperatur) och luftfuktighet.
- Inställning av bör-temperaturen (trivseltemperatur)

- Reglering av den faktiska temperaturen genom att styra Alpha Smartware-basstationen för reglering av golvvärmen
- trådlös kommunikation i Alpha Smartware molnet

All annan användning, ändringar och modifieringar är uttryckligen förbjudna. Icke ändamålsenlig användning leder till faror för vilka tillverkaren inte ansvarar och till att garanti och ansvar upphör att gälla.

2.2 Personalens kvalifikation

Installation och idrifttagning av enheten kräver grundläggande mekanisk och elektrisk kompetens samt kännedom av tillhörande tekniska termer. För att garantera driftssäkerheten får dessa aktiviteter endast utföras av en utbildad, instruerad, skyddsinstruerad och auktoriserad fackman eller av en instruerad person under ledning av en fackman.

En fackman är en person som på grund av sin tekniska utbildning, sina kunskaper och erfarenheter samt sin kunskap om relevanta bestämmelser kan bedöma det tilldelade arbete, känna igen eventuella risker och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. En fackman måste följa de relevanta branschreglerna.

2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Använd enheten endast i perfekt tekniskt skick.
- Se till att enheten inte hamnar i händerna på barn.
- Använd enheten endast inom det effektområde och de omgivningsförhållanden som anges i de tekniska specifikationerna.
- Se till att enheten inte utsätts för fukt, vibrationer, konstant solljus eller värme, kyla eller mekaniska påfrestningar.

3 Enhetsöversikt








Rumsmanöverenhet

Se även Bild 1 [► 3]

- A) Monteringsbas
- B) Rumsmanöverenhet
- C) Display med funktionsvisning
- D) Vrid tryck-/vridknappen
 - : ändra val
 - kort tryck (<1 sek): bekräfta val
 - långt tryck (> 3 sek): utför vald funktion

Display

Se även Bild 2 [► 4]

AUTO	Automatläge aktivt		Maximaltemperatur överskriden. Värmeläge aktivt
MANU	Manuellt läge aktivt		Semesterläge aktivt
	Lägsta möjliga mättemperatur underskriden		Svagt batteri
	Viktigt meddelande/fel		Sändningseffekt
8888	Luftfuktighet och tid alternerar om ansluten till molnet.	%rH	Relativ luftfuktighet
			Bekräftelse

3.1 Tekniska data

Typ	RDS 61011-N1	RDS 61011-N7
Mått	86 x 86 x 26 mm / 31,5 mm	86 x 86 x 24 mm / 31,5 mm

DEU

ENG

FRA

NDL

ITA

ESP

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

67

Vikt	130 g	125 g
Omgivningstemperatur	0 ... 50°C	0 ... 50°C
Omgivningsfuktighet	5 ... 80%, icke kondenserande	5 ... 80%, icke kondenserande
Förvaringstemperatur	-10 ... 50°C	-10 ... 50°C
Driftspänning	3 V DC	3 V DC
Batterityp	2 x 1,5 V LR06/AA (Mignon) alkaline	2 x 1,5 V LR06/AA (Mignon) alkaline
Radiofrekvens	868,3 och 869,525 MHz SRD-Band	868,3 och 869,525 MHz SRD-Band
Skyddstyp	IP 20	IP 20

4 Montering

Monteringsplats

Se även Bild 3 [► 5]

Montering av enhet

Se även Bild 4 [► 6]

5 Idrifttagning

Koppla enheter - Pairing

För att kunna använda enheten för att styra en värmezoon måste den först kopplas ihop med Alpha Smartware-basstationen. Information om detta förfarande finns i snabbinstallationsguiden för respektive basstation.

Alpha Smart App



För att använda enheten i ett Alpha Smartware moln måste Alpha Smart appen användas (nedladdning via QR-kod).

6 Urdrifttagning

Återställ fabriksinställningarna

Se även Bild 5 [► 7]

Reset Pair: återställ en befintlig pairing

Reset All: återställ pairing och rumsmanöverenhetens samtliga data

7 Kassering



Kasta inte enheten i hushållsavfallet! Elektronisk utrustning måste kasseras i enlighet med direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning via lokala insamlingsställen för avfall av elektronisk utrustning.

DEU

ENG

FRA

NLD

ITA

ESP

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Möhlenhoff GmbH
Museumstraße 54a
38229 Salzgitter
+49 5341 8475 0
kontakt@moehlenhoff.de
www.moehlenhoff.de

